


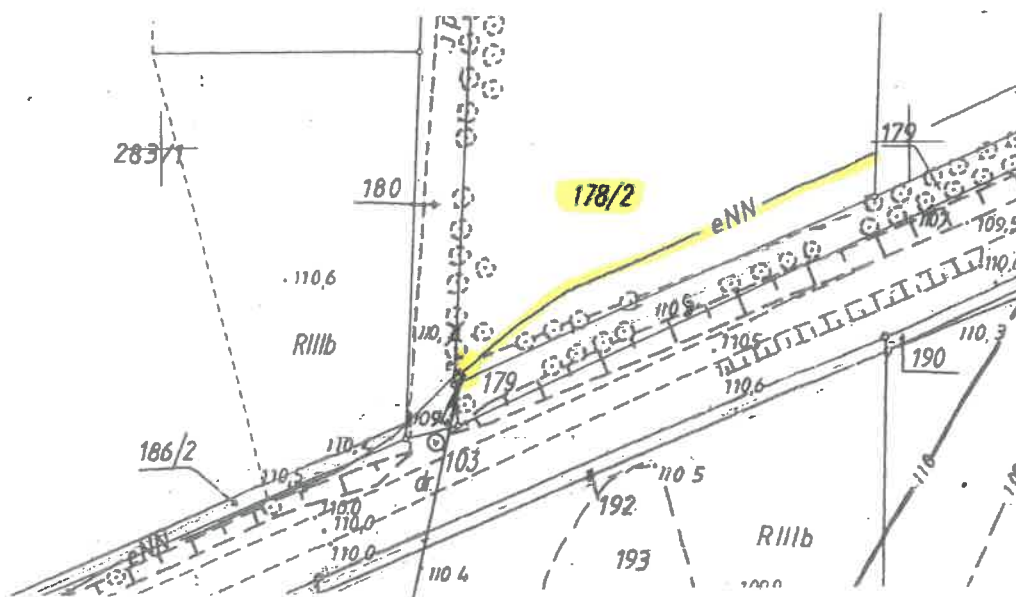

LINIA KABLOWA NN-0,4 kV
TYPU NAYY-J 4 x 35 mm² dł 64 m
PAS TECHNICZNY - 0,5 m
ŚLĄŻEBNOŚĆ PRZESYŁU - 32 m²
ZŁĄCZE ZK1-IP POW. TRWAŁE WYŁ - 0,5 m²

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA PILSKI

7.3019.2018.156

(identyfikacja i ewidencyjny materiał zasobu - operatu technicznego)

2018 -01- 18

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

z up. ST A/ROSTY

..... Andrzej Bylica
(Imię, nazwisko i podmiot reprezentujący organ)
..... Zakład Geograficzny