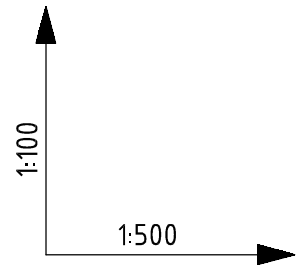

Poziom porównawczy
55,00 m n.p.m

Rzędna terenu [m n.p.m]	59,36	59,33	58,87
Rzędna dna kanału [m n.p.m]	58,18	57,87	57,28
Zagłębienie przewodu [m]	1,18	1,46	1,59
Spadek kanału [%]/ długość kanału [m]	3,1 % 9,9 m		3,1 % 19,1 m
Średnica [mm] / materiał	200 / PVC		200 / PVC
Odległość narastająca [m]	0,00	9,90	29,0
	9,9 m		19,1 m

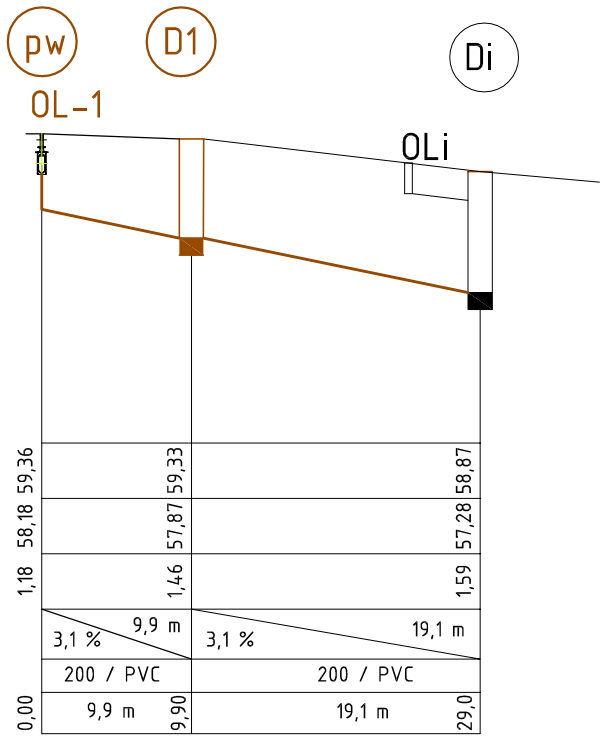

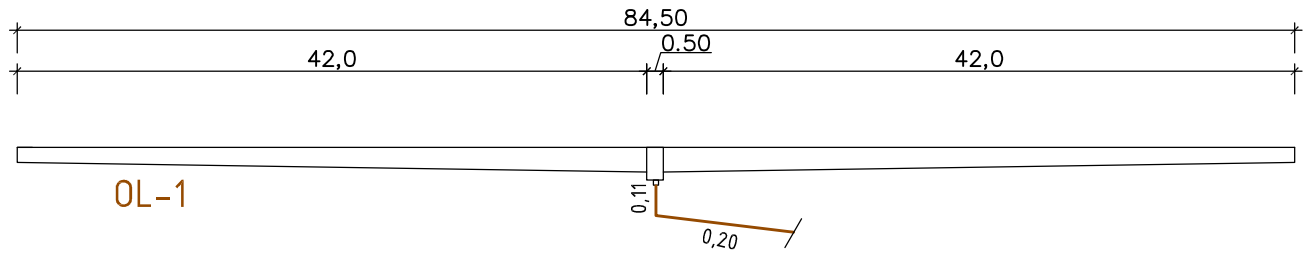

FILAR STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
64-920 PIŁA, ul. OKRZEI 18
e-mail: studiofilar@interia.pl

TYTUŁ:	Profil kanalizacji deszczowej
INWESTOR:	POWIAT PILSKI 64-920 PIŁA, al. NIEPODLEGŁOŚCI 33-35
OBIEKT:	Bieżnia na płycie głównej stadionu 64-920 Piła, ul. Okrzei 4 DZ. NR 279/9

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK upr. Bud. 239/72/Pw			
		Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY	

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSYNKU
P.B.W.	1:500	12.2019	Sanitarna	S-01